




PFA Verschlauchung  
 Thermobl. 654 / 2001 1200W Art.Nr.38649  
 Thermobl. 654 / 2003 1200W Art.Nr.38648  
 1x Auslaufventil zu Heizpatr. Art.Nr.16823  
 3x Fluid-Anschluss T-Form Art.Nr. 8503

1 fach Ventil 1 = Entspannung  
 1 fach Ventil 2 = Spülung Kaltweassser  
 1 fach Ventil 3 = Heisswasser

3 fach Ventil 4 = Heisse Milch  
 3 fach Ventil 5 = Cappuccino  
 3 fach Ventil 6 = Dampf

Nr.4/5/6 3er Block / 0-6bar Art.Nr.39498  
 Nr.1 Einzel-Ventil / 0-2,5bar Art.Nr.39499  
 Nr.3 Einzel-Ventil / 0-6bar Art.Nr.39500  
 Nr.2 Einzel-Ventil / 0-6bar Art.Nr.39627

# Fluidsys<sup>+</sup> am 654 / 655 (6 Stk. MV2/2 2/2)

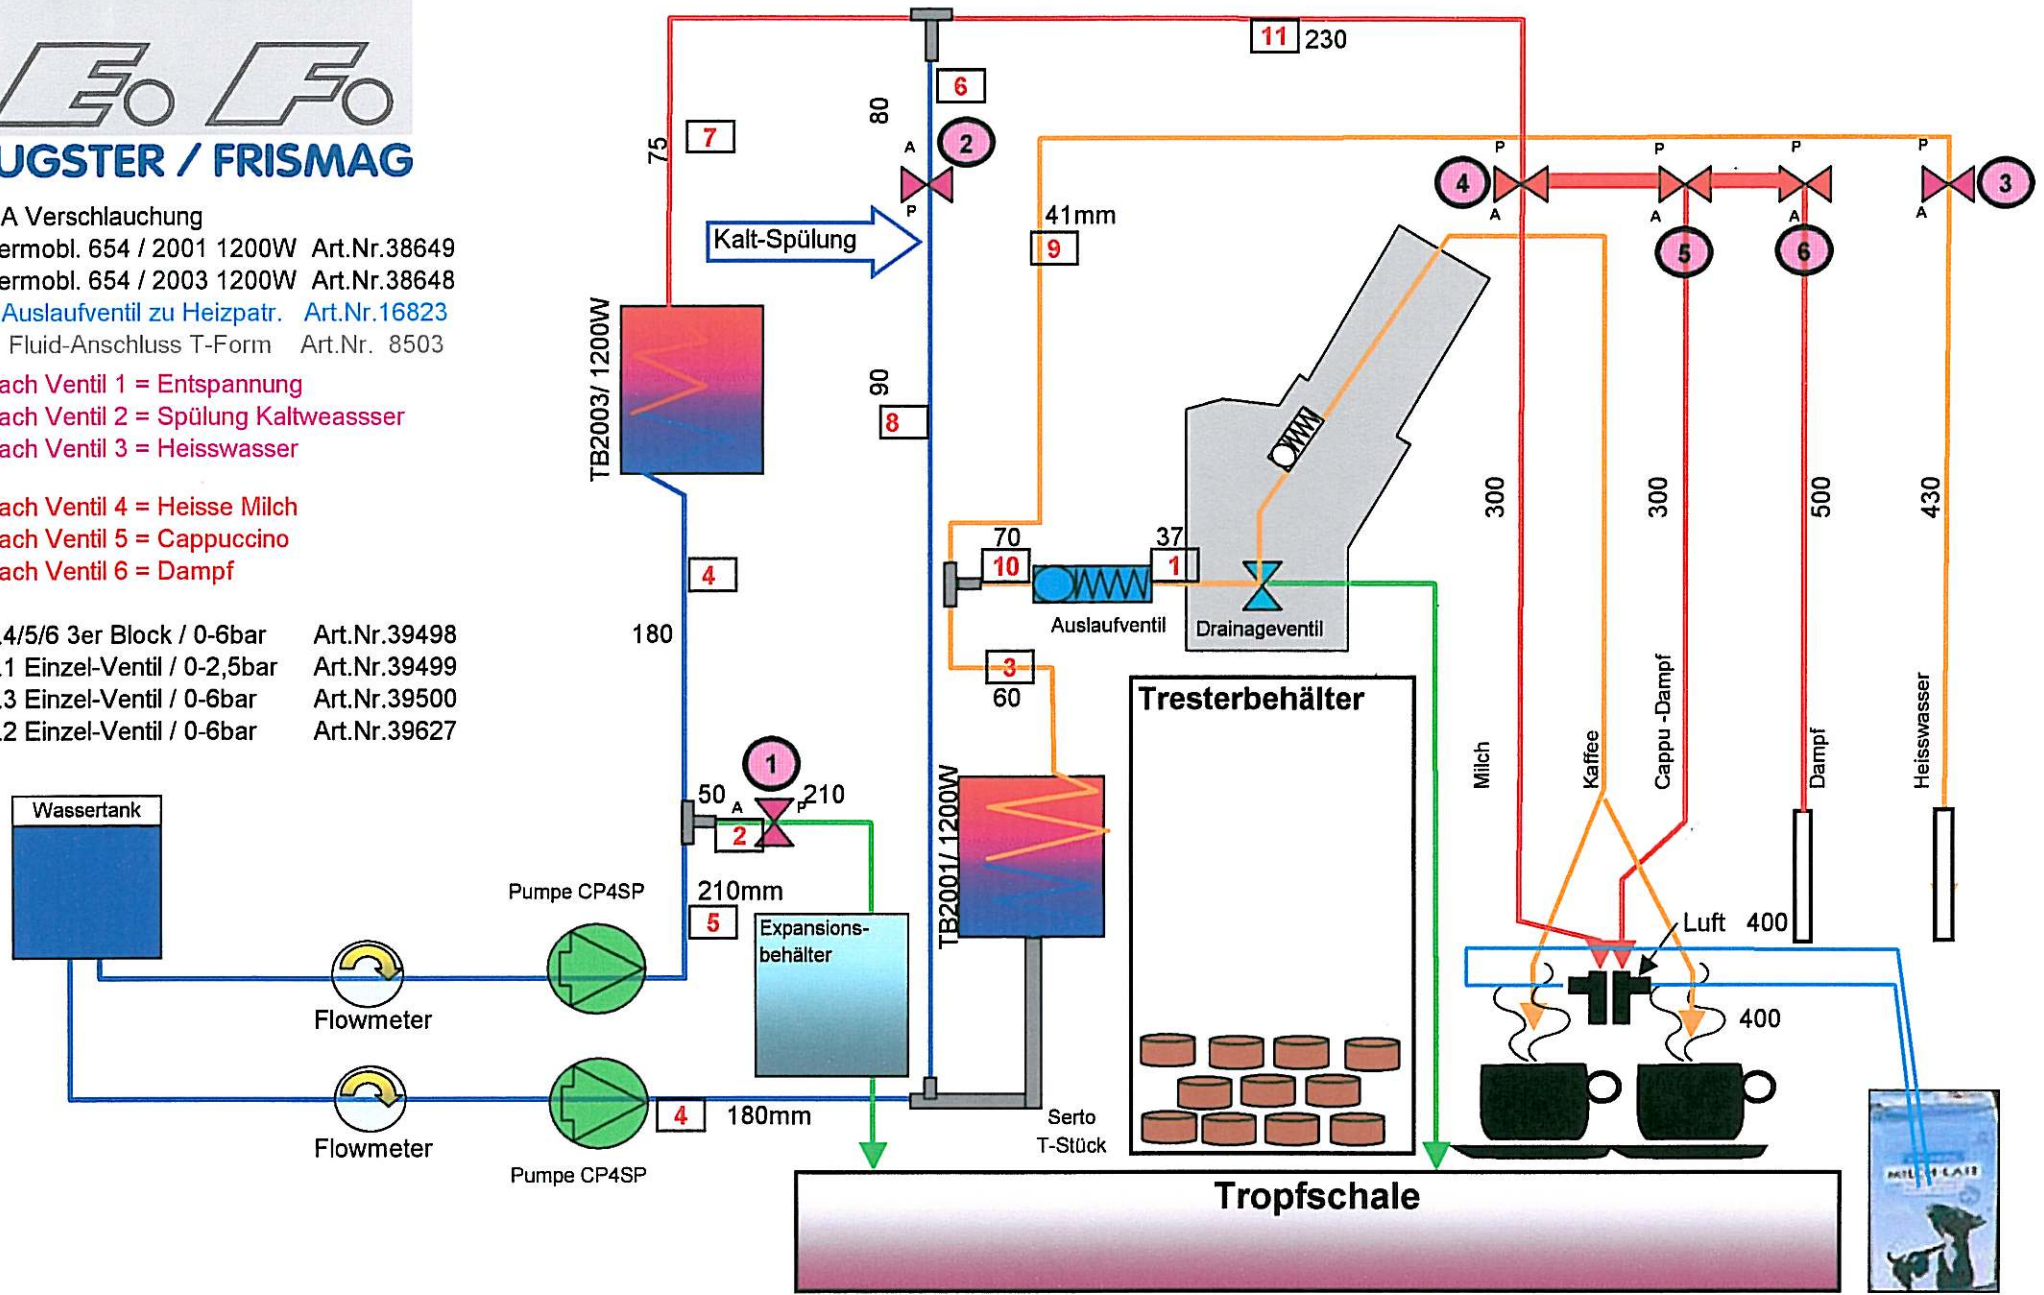

**Ventil Nr. 4 und 5 gegenüber diesen Beschreibungen getauscht: 4=Cappuccino, 5=Milch!**